Д О С И Е

ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

НА

Обект: ОУ „Св. св. Кирил и Методий”

Адрес: 2140 гр. Ботевград, ул. „Д-р Адриян Атанасов” №8

съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

Съдържание на документите, свързани с осигуряването на пожарната безопасност при експлоатацията на обекта:

1. Вътрешни правила за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекта.
2. Определяне на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.
3. Заповед за определяне на реда за извършване на огневи работи.
   3.1. Форма на акт за извършване на огневи работи на временни места.
   3.2. Форма на дневник за регистриране на извършваните огневи работи.
4. Заповед за определяне на реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.
5. Заповед за определяне на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън.
6. Заповед за определяне на реда за използване на електрически уреди и съоръжения.
   6.1. Форма на дневник за регистриране изключване на електрическото захранване след приключване на работното време.
7. Заповед за определяне на реда за обучение и подготовка на личния състав.
8. Заповед за определяне на правилата за пожарна безопасност на обекта в извънработно време.
9. Заповед за определяне на реда и длъжностни лица за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове.
   9.1. Форма на дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители.
10. Заповед за определяне на периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от прахове и други горими материали.
11. Заповед за определяне на реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
12. План за действие на личния състав за гасене на пожари.
13. План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
14. План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.
15. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения и други устройства, гарантиращи пожарната безопасност.
16. Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на пожароизвестителната система, системата за гласово уведомяване и пожарните кранове.
17. Съгласувателни, разпоредителни и административнонаказателни документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението.
18. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (пожароизвестителна система, система за гласово уведомяване и др.).
19. Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от пожароизвестителната система), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

УТВЪРЖДАВАМ:
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

на обект: ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
адрес: 2140 гр. Ботевград, ул. „Д-р Адриян Атанасов" №8

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вътрешните правила определят изискванията за пожарна безопасност, които следва да се спазват в обекта в процеса на експлоатация.

2. Всички работещи, учащи, наематели, ползватели и временно пребиваващи лица в обекта са длъжни да изпълняват точно и навреме установените вътрешни правила за осигуряване на пожарна безопасност в училището.

3. При експлоатацията на обекта се спазват и изискванията за пожарна безопасност, регламентирани в Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

4. На основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, контрол по изпълнение на настоящите вътрешни правила осъществява отговорникът по пожарна безопасност, определен с моя заповед.

II. МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. В училището се забранява:

- поставянето в коридорите, по стълбищата, по другите пътища за евакуация и на изходите на материали и оборудване, както и изграждането на други препятствия, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, увеличава се дължината на маршрутите за евакуация, затварят се изходите или се създават други предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;
- поставянето на горими материали по пътищата за евакуация;
- разполагането на горими материали на разстояние по-малко от 1 m от главното и разпределителните електрически табла;

- възпрепятстването на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, пожарните кранове, местата за управление на пожароизвестителната система и др. противопожарни системи;

- заключване, както и блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация в работно време и в извънработно време, когато в училището пребивават хора;

- употребата на открит огън на територията и в сградата на училището;

- преместването, закриването и нарушаване целостта на схемите за евакуация, на знаците, указващи посоката на евакуация и разположението на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожарните кранове;

- преместването на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасителите) от специално обозначените места за тяхното разполагане;

- складирането на територията на училището на материали, оборудване и отпадъци на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се;

- складиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове и твърди горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение, както и в количества, които са по-големи от нормативно допустимите;

- извършването на ремонтни и строително-монтажни работи в обекта, при които се: променя предназначението на помещенията; нарушава целостта, премахват се или се изграждат стени, врати и др.; променят техническите инсталации на сградата – сградна водопроводна инсталация за пожарогасене, пожароизвестителни системи, силно и слаботокови електрически инсталации и др.;

- използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла, както и нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

- използването на електронагревателни уреди (ютии, котлони, бързовари и други подобни) извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени с моя заповед;

- оставянето без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита;

- експлоатацията на неизправни отоплителни и вентилационни инсталации, уреди и съоръжения, както и експлоатация на инсталации, уреди и съоръжения в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2. Пътищата до сградата на училището и до всички водоизточници се поддържат постоянно безпрепятствени и със свободен достъп за пожарни автомобили.

3. Територията и сградата на училището се поддържат чисти от горими отпадъци от всякакво естество.

4. По време на експлоатация не се разрешава свободната дворна площ на училището да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар.

5. С цел спазване на изискванията за пожарна безопасност, преди извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж, задължително да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност.

6. В процеса на експлоатация, активните и пасивните мерки за пожарна защита (пожарни кранове, пожароизвестителна система, апарати за самозатваряне на врати и др.) и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта да се поддържат в изправно състояние с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.

7. При възникване на неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., служителите са длъжни незабавно да преустановят експлоатацията им и да уведомяват отговорника по пожарна безопасност.

8. Всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта са длъжни да:

- знаят задълженията си, произтичащи от разработените план за действие при пожар и план за евакуация;
- спазват мерките за пожарна безопасност;
- могат да работят с пожаротехническите средства за гасене на пожари;
- проверят и оставят в пожаробезопасно състояние своето работно място в края на работното време.

9. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обекта, за конкретното мероприятие/дейност да се изготвя план за осигуряване на пожарната безопасност, който се представя в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – гр. Ботевград, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, бр. 96 от 2009 г.) и изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

10. При забелязване на пожар всеки е длъжен да подаде информация на тел. 112 и да предприеме съответните действия съгласно плана за евакуация и плана за действия на личния състав за гасене на пожар, когато това не поставя в опасност живота и здравето му.

11. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, да се сигнализира директора на училището или отговорника по пожарна безопасност.

12. Редът за извършване на огневи работи на територията на обекта, е определен със **Заповед №102/29.09.2026 г. на Директора;**

13. Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със **Заповед №108/29.09.2026 г. на Директора ;**

14. Редът за тютюнопушене и използване на открит огън на територията на обекта е определен със **Заповед №107/29.09.2026 г. на Директора ;**

15. Редът за изключване на електрически уреди и съоръжения на територията на обекта, е определен със **Заповед №106/29.09.2026 г. на Директора;**

16. Редът за извършване на обучение и подготовка на личния състав по въпросите, свързани с пожарната безопасност е определен със **Заповед №105/29.09.2026 г. на Директора ;**

17. Редът за организиране на пожарната безопасност на обекта в извънработно време е определен със **Заповед №104/29.09.2025 г. на Директора ;**

18. Редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на пожарните кранове е определен със **Заповед №103/29.09.2026 г. на Директора;**

19. Редът за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от прахове и други горими материали е определен със **Заповед №102/29.09.2026 г. на Директора ;**

20. Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво е определен със **Заповед №101/29.09.2026 г. на Директора;**

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
2140 Ботевград, ул. “Д-р Адриян Атанасов” №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

УТВЪРЖДАВАМ:
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
Ботевград

П Л А Н

за евакуация на работещите и пребиваващите на обекта лица при пожар или авария

в обект: Основно училище „Свети свети Кирил и Методий”

на основание чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

Целта на настоящия план е предварително да се създаде организация за извършване на успешна и безпрепятствена евакуация на хората при пожар, без допускане на паника, пострадали и жертви.

С плана за евакуация следва да се запознаят всички учители, ученици, служители, работници и временно пребиваващи в обекта.

I. Категоризация на обитателите в обекта:

Обитателите в обекта попадат в Категория „А1”, съгласно критериите, посочени в приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, а именно: обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават.

II. Клас по функционална пожарна опасност на обекта:

Обектът се класифицира от клас на функционална пожарна опасност Ф 4, подклас Ф 4.1.

III. Последователност на извършване на действията при осъществяване на евакуация от обекта:

№ по ред	Наименование на действията	Ред и последователност на действията	Отговорник/ длъжност на изпълнителя	Подпис
1.	Уведомяване на телефон 112, ръководителя на обекта (отговорника по ПБ) и на хората в сградата за възникнал пожар	Първият открил пожара уведомява: тел.112, ръководителя на обекта и пребиваващите в сградата за възникнал пожар.	Първият открил пожара/ отговорник по ПБ	

2.	Организиране на евакуацията	Отговорникът по ПБ организира незабавна евакуация. Уверява, че всички пребиваващи са напуснали обекта, за което докладва на органите за ПБЗН.	Отговорник по ПБ	
3.	Евакуация – последователност	Отговорникът по ПБ започва незабавна евакуация: - съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът; - помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения; - помещения и зони, разположени на по-ниски етажи.	Отговорник по ПБ	
4.	Евакуация при особени обстоятелства:			
	- при силно задимена обстановка	- евакуиращите се движат възможно най-ниско до пода; - на дихателните пътища се поставя мокра кърпа или друг текстилен материал; - следват се евакуационните знаци.	Отговорник по ПБ	
	- през зимата (да се организира пункт за настаняване на евакуираните)	Пребиваващите се евакуират на безопасно място пред обекта. При условие, че има пострадали, на пребиваващи им се оказва долекарска помощ до пристигане на медицинските екипи.	Отговорник по ПБ	
	- при опасност от разлив на ЛЗТ и ГТ	Незабавно да се предприемат мероприятия за почистване и се уведомят органите за ПБЗН.	Отговорник по ПБ	
5.	Пожарогасене – действия за гасене на пожара	При възникване на пожар в начален стадий без да се поемат излишни рискове пожарът може да бъде погасен с наличните пожаротехнически средства и пожарни кранове. Предприемането на пожарогасителни действия да се извършва само от лица, преминали инструктаж.	Служители от обекта, преминали инструктаж/ отговорника по ПБ	
6.	Спасяване или защита на имущество	При обявяване на евакуация се взимат само най-ценните вещи, след започване на евакуацията е забранено връщането в сградата, до получаване на разрешение за това от органите за ПБЗН.	Служители/ отговорник по ПБ	
7.	Посрещане на служителите от органите за ПБЗН	Отговорникът по ПБ дава информация на пристигналите екипи за мястото на възникване на пожара и дали има застрашени хора в сградата.	Отговорник по ПБ	
Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилните				

действия при евакуация (за конкретния обект)	
Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация – дали всички от определения им район (помещение, отдел, цех, етаж и др.) са го напуснали	По време и след извършване на евакуацията се проверява дали всички присъстващи са напуснали помещението.

Забележки:

1. В зависимост от спецификата на обекта, в таблицата може да бъде включена допълнителна информация по отношение на мерките за осигуряване на ПБ, използване на системите за подпомагане на евакуацията, отговорности и др.

2. Задълженията на всички от персонала на обекта се разпределят така, че да се осигурят едновременно действията им, без да има противоречие в тях.

IV. Описателна част:

1. За сграда от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1:

1. Численост на персонала – 36.

2. Конкретни задължения на лицата, отговорни за евакуацията на обекта, и действия при особени обстоятелства:

2.1. Персоналът започва незабавна евакуация на присъстващите в обекта, съгласно схемата за евакуация.

2.2. Изключва се електрическото захранване от главното ел. табло.

2.3. При необходимост спиране подаването на пропан - бутан чрез спирателен кран.

2.4. С наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, без да се предприема излишен риск, се пристъпва към погасяване на пожара.

2.5. При невъзможност за гасене, се изчакват органите за ПБЗН.

3. Максимална численост на посетителите - ……

4. Численост на персонала на всеки етаж и максимален брой на посетителите на всеки етаж, а при необходимост - и във всяко помещение.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

УТВЪРЖДАВАМ:
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

П Л А Н

за действие при пожар
в обект: Основно училище „Свети свети Кирил и Методий"

на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

I. Последователност на действията при пожар.

1. Съобщаване за възникнал пожар

1.1. Лицето, забелязало или установило запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и на отговорника по пожарна безопасност – Димитрина Иванова Джуранова

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното:

а) длъжност и име и фамилия;

б) наименование на обекта;

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

2. Отговорника по ПБ следва да уведоми директора, като в зависимост от обстановката, оповестява и:

2.1. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва:

а) в съседни помещения и зони, до които е възникнал пожарът;

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;

в) в помещения, разположени на по-ниски етажи.

2.2. Други ведомства: електроразпределителната компания – тел. 070 010 010, ВиК дружество – тел. 0723/66 581, газоразпределително дружество – тел. 088 746 6365.

3. Отговорникът по ПБ подпомага организацията по незабавното напускане на застрашените лица от зоната (помещението).

II. Действия за локализиране на пожар и за намаляване на опасностите и щетите:

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожар.

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасители).

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата.

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето и др.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи на тел. 112, на отговорника по пожарна безопасност, на директора, както и на застрашените лица.

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация.

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ):

3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;

3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта;

3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова).

Предлага: Димитрина Джуранова
Началник Щаб

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

УТВЪРЖДАВАМ:
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

П Л А Н

за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи в обект: **Основно училище „Свети свети Кирил и Методий"**

на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

I. Мероприятия преди текущия ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделните дейности:

1. Да се проведе инструктаж по ПБ с всички участници в ремонта по списък.

срок: Преди началото на ремонта
отг.: Анита Йорданова

2. Да се извърши основно почистване от горими и ненужни материали на обекта, а тези, които не може да се отстранят, да се пожарообезопасят. Когато горимите материали и конструкции не могат да бъдат премахнати, същите да се покриват с негорим материал.

срок: Преди началото на ремонта
отг.: Петър Иванов

3. Да се извърши проверка за състоянието на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожарните хидранти, и установените неизправности се отстранят.

срок: Преди началото на ремонта
отг.: Петър Иванов

II. Мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделните дейности:

1. Стриктно да се изпълняват изискванията от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

срок: Постоянен
отг.: Директорът

2. По време на ремонта да се поддържат свободни евакуационните пътища и изходи и да се осигури достъп до всички съседни обекти /помещения/ и до пожарните хидранти.

срок: Постоянен
отг.: Петър Иванов
Станьо Станев

3. Съхраняването на необходимите за ремонта машини, резервни части и различни видове строителни материали и др. да става само в определеното за целта помещение.

срок: Постоянен
отг.:Директорът

III. Мероприятия след ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделните дейности:

1. След приключване на ремонта, мястото където е извършен ремонта да се почисти.

отг.: чистачите

Предлага: Димитрина Джуранова
Началник Щаб

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

ЗАПОВЕД
№ 101 /29.09.2026 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите з
пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

Относно: *Определяне на реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и н*
остатъчните продукти от печките с твърдо гориво

I. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци в сграда
на училището и в свободната дворна площ.

II. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Почистването на лаборатории, хранилища и други помещения, в които се използват ил
съхраняват пожароопасни материали, да се извършва от обслужващия персонал в съответствие
технологичните изисквания и правилата и нормите за пожарна безопасност ежедневно и пр
необходимост.

2. Всички горими отпадъчни материали да се почистват от обслужващия персонал ежедневн
като се изнасят извън територията на обекта на определените за целта места.

3. Всички помещения и прилежащата дворна площ на обекта да се поддържат чисти от горим
отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на персонала за изпълнение и на отговорника
пожарна безопасност за контрол.

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ * "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" * БОТЕВГРАД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Към заповед № 101 /29.09.2026 г.

Запознати със заповедта:

1. Милена Николова - .....
2. Анна Николова - .....
3. Екатерина Николова .....
4. Иванка Муканска - .....
5. Димитрина Джуранова - .....
6. Диана Велчева - .....
7. Геновева Йотова - .....
8. Петя Христова - .....
9. Камелия Лакова - .....
10. Цветомира Пеева - .....
11. Янита Димитрова - .....
12. Нели Дакова - .....
13. Илиана Първанова - .....
14. Маргарита Георгиева - .....
15. Кръстина Тодорова - .....
16. Мария Денкинска - .....
17. Снежана Димитрова - .....
18. Поля Николова - .....
19. Наташа Орманджиева - .....
20. Мариета Христова - .....
21. Владимир Стефанов - .....
22. Габриела Петкова- .....
23. Васил Павлов - .....
24. Цветелина Тончева- .....
25. Ивелина Димитрова - .....
26. Венетка Паунова - .....
27. Емилия Бачева - .....
28. Даниела Начева - .....
29. Петя Маринова - .....
30. Николай Миков - .....
31. Анита Йорданова - .....
32. Петър Иванов - .....
33. Йорданка Пешинска - .....
34. Калинка Симеонова - .....
35. Красимира Георгиева - .....
36. Петя Илиева - .....

Станьо Станев- .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

ЗАПОВЕД
№ 102 /29.09.2026 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 8 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

Относно: *Определяне на периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали*

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Строителните конструкции, технологичното и електрическото оборудване, отоплителните тела и инсталации да се почистват периодично от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали.
2. Почистването да се извършва съгласно технологичните изисквания.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петър Иванов Иванов.

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

Запознат със заповедта:
Петър Иванов .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

ЗАПОВЕД
№ 103 / 29.09.2026 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

Относно: *Определяне на ред за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасители, и ред за поддържане и обслужване на пожарните кранове*

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Контролът, техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите в обекта да се извършват при спазване на следния ред:

1. Контролът съгласно чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО на пожарогасителите в обекта, осъществяван от лицето, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 10, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО да включва проверка дали всеки пожарогасител отговаря на следните условия:

1.1. Поставен е на леснодостъпно и с добра видимост място в съответствие с неговото местоположение върху схемите за евакуация и при спазване на следните изисквания:

1.1.1. Поставен е на конзола или стойка или е монтиран в шкаф, освен ако не е возим тип.

1.1.2. Монтиран е така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода (важи за пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка).

1.1.3. Монтиран е така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода (важи за пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg, с изключение на возимите видове).

1.1.4. Разстоянието между дъното на пожарогасителя, монтиран на конзола или стойка, и пода е не по-малко от 3 cm.

1.1.5. Инструкциите за работа с пожарогасителя са обърнати навън или по посока на най-вероятния достъп (когато пожарогасителя е монтиран или поставен на предназначеното за него място).

1.1.6. Шкафът, в който е поставен пожарогасителя е осигурен с вентилационни отвори (когато пожарогасителя е монтиран в затворен шкаф, който е поставен навън или е изложен на повишени температури).

1.1.7. Осигурени са средства за достъп до пожарогасителя при аварийна ситуация (важи за пожарогасители, разположени в заключени шкафове или помещения).

1.2. Достъпът до пожарогасителя е безпрепятствен.

1.3. Инструкциите за експлоатация на пожарогасителя са четливи.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1.4. Предпазното устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане и пломбите на пожарогасителя не са повредени или липсващи.

1.5. Пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);

1.6. Пожарогасителят не е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник.

1.7. Показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) на пожарогасителя е в работния обхват или положение.

2. Контролът по т. 1 да се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасител в обекта, а впоследствие - на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това. Осъщественият контрол на пожарогасителите своевременно да се удостоверява от лицето по т. 1 в дневник (приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО).

3. Лицето по т. 1 своевременно да ме уведомява писмено при наличие на несъответствие на пожарогасител с изискванията по т. 1.3 - 1.7 с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие (техническо обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя).

4. Техническото обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите, да се извършва от търговец, получил разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР. Посочените дейности следва да се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.

Поддържането и обслужването на пожарните кранове и да се извършва от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.



ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

Запозната със заповедта
Димитрина Джуранова .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО

ДНЕВНИК

за контрол на наличието и изправността на носимите и возими пожарогасители на обект ……., гр. …….

№ по ред	Вид на пожарогасителя	Помещение (съоръжение), в което е монтиран	Заключение за изправност (изправен/ неизправен)	Фамилия и подпис на лицето, извършило проверката	Забележка
1	2	3	4	5	6

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

ЗАПОВЕД
№ 104 / 29.09.2026 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

Относно: *Определяне на правилата за пожарна безопасност в извънработно време*

I. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Извършването на служебни и други дейности на територията и в сградата на училището в почивни дни, празнични дни и след приключване на работното време, с изключение на случаите, определени с моя заповед.

2. Заключване, както и блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация в извънработно време, когато в училището пребивават хора.

II. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Комисия в състав
   1.Йорданка Тодорова Пешинска
   2.Калинка Михайлова Симеонова
2. Комисията:

2.1. При провеждане на съвещания, събрания и други подобни събития да извърши проверка на всички помещения, евакуационни пътища и изходи, като вземат мерки за осигуряване на ПБ в обекта.

2.2. След приключване на събитието да извърши оглед за изключване на захранването на електрическите уреди и съоръжения и работните места да се напуснат след тяхното пожарообезопасяване, което да се удостоверява в дневник (приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО).

2.3. Да проверят за наличността на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорника по пожарна безопасност и лицата, определени в комисията по т. II.1.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

Запознати със заповедта :
Йорданка Пешинска .....
Калинка Симеонова .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

ЗАПОВЕД
№ 105 / 29.09.2026 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 5 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО

Относно: *Определяне на реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.)*

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Служителите да се запознаят с вътрешните правила за осигуряване на пожарна безопасност и останалите документи, създаващи организация за пожарната безопасност при експлоатацията на обекта.
2. Служителите да се запознаят с разположението на наличните съоръжения и пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и да се инструктират за принципа им на действие и начина за работа с тях.
3. Всички служители да познават плана за действие при пожар.
4. Служителите да се запознаят с разположението на евакуационните изходи и плана за евакуация от съответните помещения и обекта като цяло.
5. Обучението и подготовката на личния състав по пожарна безопасност да се извършва от отговорника по пожарна безопасност.
6. Реда и периодичността на обучението и подготовката да се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ, бр. 102 от 2009 г.).
7. При провеждане на обучението и подготовката да се включват всички приложими за обекта изисквания за осигуряване на пожарна безопасност съгласно Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.
8. Проведените дейности по обучение и подготовка по пожарна безопасност да се документират в книги за инструктажи (приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж).

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия личен състав.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" БОТЕВГРАД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Към заповед № 105 /29.09.2026 г.

Запознати със заповедта:

1. Милена Николова - .....
2. Анна Николова - .....
3. Екатерина Николова .....
4. Иванка Муканска - .....
5. Димитрина Джуранова - .....
6. Диана Велчева - .....
7. Геновева Йотова - .....
8. Петя Христова - .....
9. Камелия Лакова - .....
10. Цветомира Пеева - .....
11. Янита Димитрова - .....
12. Нели Дакова - .....
13. Илиана Първанова - .....
14. Маргарита Георгиева - .....
15. Кръстина Тодорова - .....
16. Мария Денкинска - .....
17. Снежана Димитрова - .....
18. Поля Николова - .....
19. Наташа Орманджиева - .....
20. Мариета Христова - .....
21. Владимир Стефанов - .....
22. Габриела Петкова- .....
23. Васил Павлов - .....
24. Цветелина Тончева- .....
25. Ивелина Димитрова - .....
26. Венетка Паунова - .....
27. Емилия Бачева - .....
28. Даниела Начева - .....
29. Петя Маринова - .....
30. Николай Миков - .....
31. Анита Йорданова - .....
32. Петър Иванов - .....
33. Йорданка Пешинска - .....
34. Калинка Симеонова - .....
35. Красимира Георгиева - .....
36. Петя Илиева - .....

Станьо Станев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

ЗАПОВЕД
№ 106 /29.09.2026 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

Относно: *Определяне на реда за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време*

I. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия, както и на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията им.
2. Използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла.
3. Съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически средства в помещенията на главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m от главни и разпределителни електрически табла.
4. Нарушаването на степента на защита на електрическите съоръжения и категорията на експлозивна защита на електрическите съоръжения, работещи в места от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" съгласно глава дванадесета от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
5. Полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации с нарушение на нормативните изисквания.

II. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, откази на автоматични системи за управление и др. да бъдат отстранени незабавно. Ако това е невъзможно инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация.
2. След приключване на работния ден, от чистач – II смяна да се извършва оглед за изключване на захранването на електрическите уреди и съоръжения и работните места да се напуснат след тяхното пожарообезопасяване, което да се удостоверява в дневник (приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО), който да се съхранява в стаята на пазача. Той да попълва след края на работното време лично от упълномощеното лице при напускане на обекта, като удостоверява това с подписа си.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ * БОТЕВГРАД * СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Към заповед № 106 /29.09.2026 г.

Запознати със заповедта:


1. Милена Николова - .....
2. Анна Николова - .....
3. Екатерина Николова .....
4. Иванка Муканска - .....
5. Димитрина Джуранова - .....
6. Диана Велчева - .....
7. Геновева Йотова - .....
8. Петя Христова - .....
9. Камелия Лакова - .....
10. Цветомира Пеева - .....
11. Янита Димитрова - .....
12. Нели Дакова - .....
13. Илиана Първанова - .....
14. Маргарита Георгиева - .....
15. Кръстина Тодорова - .....
16. Мария Денкинска - .....
17. Снежана Димитрова - .....
18. Поля Николова - .....
19. Наташа Орманджиева - .....
20. Мариета Христова - .....
21. Владимир Стефанов - .....
22. Габриела Петкова- .....
23. Васил Павлов - .....
24. Цветелина Тончева- .....
25. Ивелина Димитрова - .....
26. Венетка Паунова - .....
27. Емилия Бачева - .....
28. Даниела Начева - .....
29. Петя Маринова - .....
30. Николай Миков - .....
31. Анита Йорданова - .....
32. Петър Иванов - .....
33. Йорданка Пешинска - .....
34. Калинка Симеонова - .....
35. Красимира Георгиева - .....
36. Петя Илиева - .....
37. Станьо Станев .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР
ОУ „Св. Св. Кирил
гр. Ботевград

ПЛАН
ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПЕРСОНАЛА I-ви ЕТАЖ

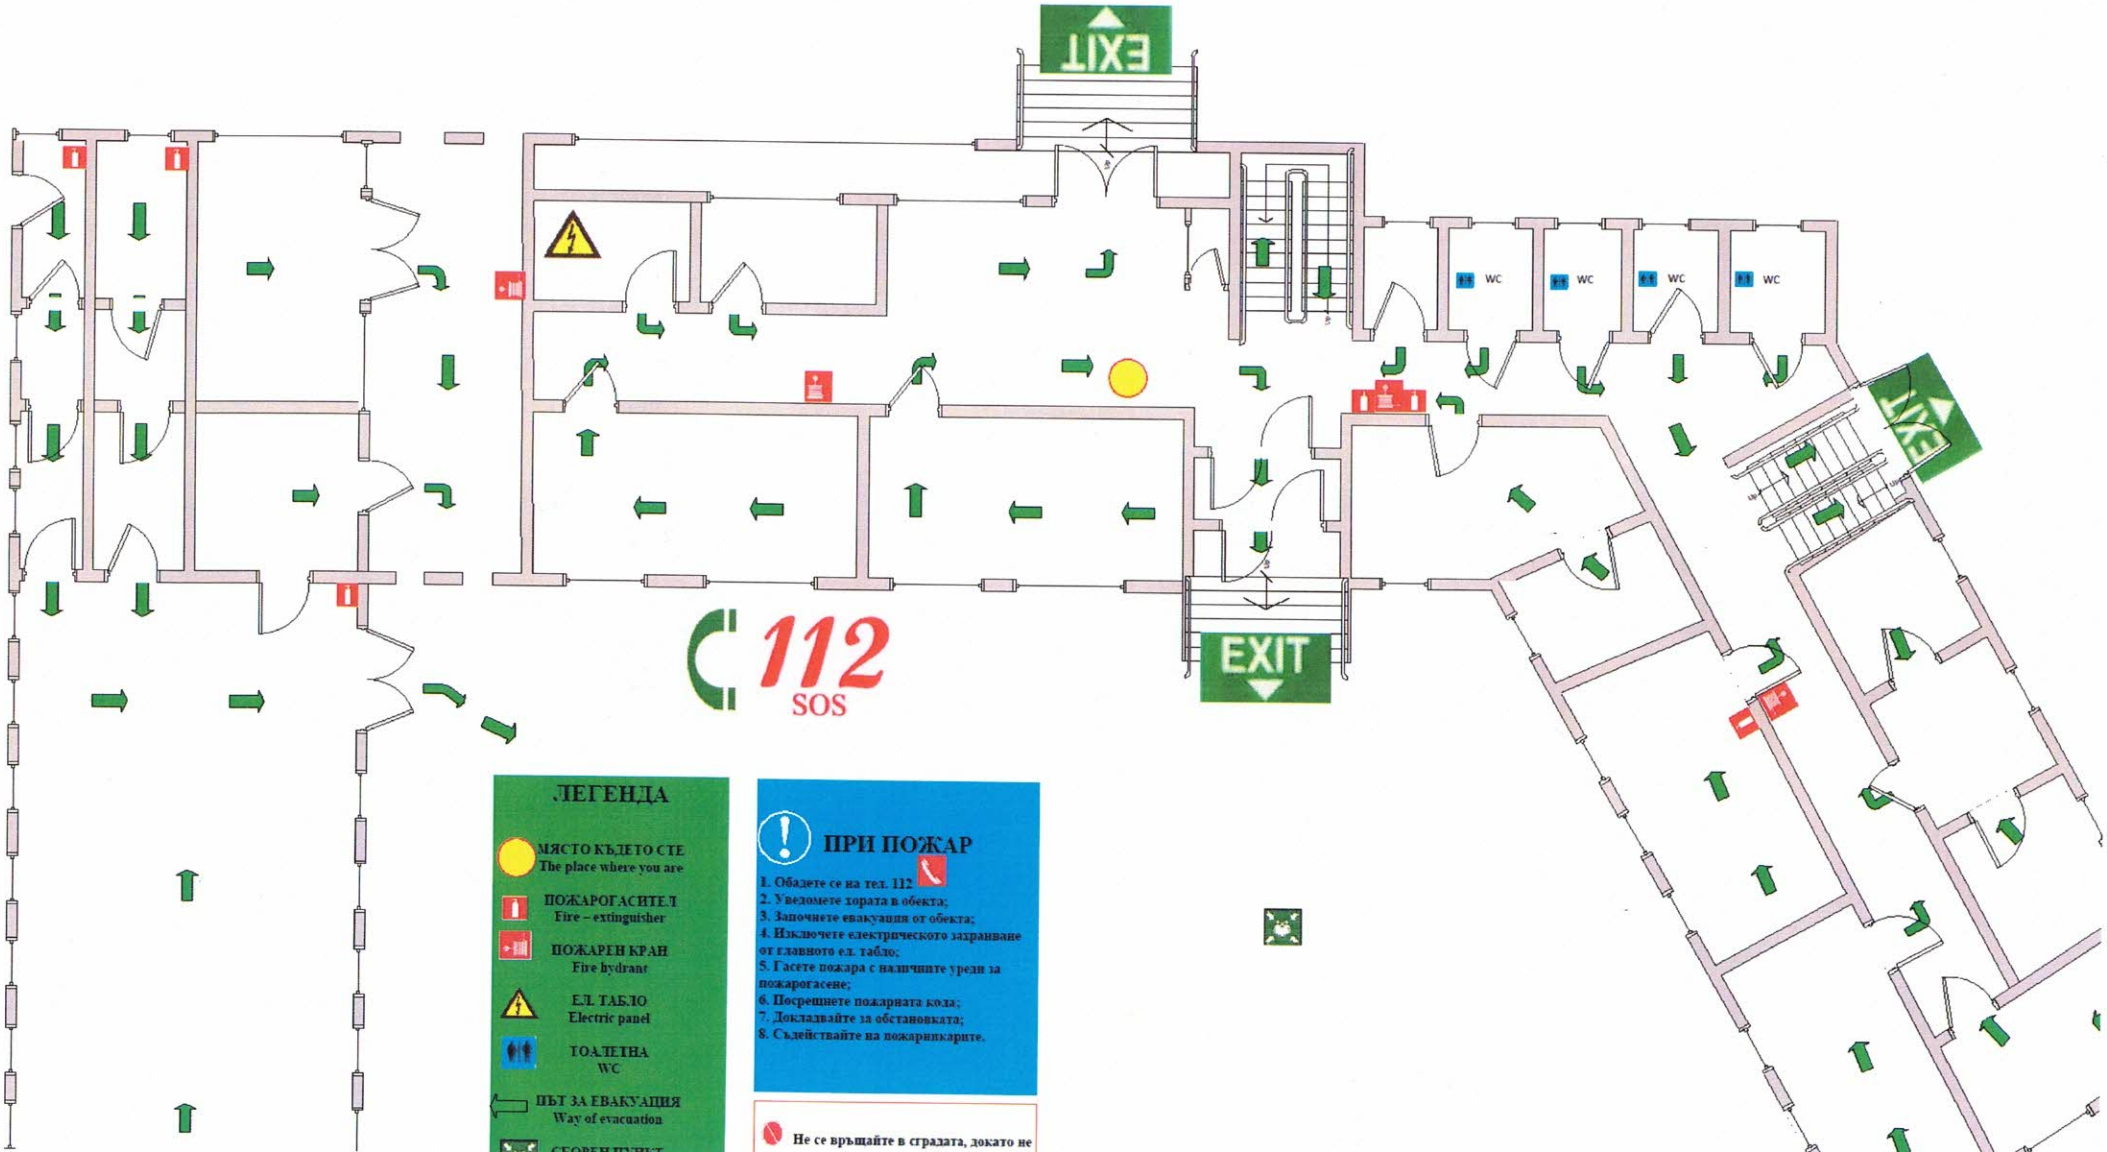

ПЛАН
ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПЕРСОНАЛА II-ви ЕТАЖ

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Ботевград



ЛЕГЕНДА

- МЯСТО КЪДЕТО СТЕ — The place where you are
- ПОЖАРОГАСИТЕЛ — Fire – extinguisher
- ПОЖАРЕН КРАН — Fire hydrant
- ЕЛ. ТАБЛО — Electric panel
- ТОАЛЕТНА — WC
- ПЪТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ — Way of evacuation
- СБОРЕН ПУНКТ — Assembly point

ПРИ ПОЖАР

1. Обадете се на тел. 112
2. Уведомете хората в обекта;
3. Започнете евакуация от обекта;
4. Изключете електрическото захранване от главното ел. табло;
5. Гасете пожара с наличните уреди за пожарогасене;
6. Посрещнете пожарната кола;
7. Докладвайте за обстановката;
8. Съдействайте на пожарникарите.

Не се връщайте в сградата, докато не получите разрешение!!!

112
SOS

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО

ДНЕВНИК

за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време

Дата	Час	Работно място	Отговорник	Подпис

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

ЗАПОВЕД
№ 107 / 29.09.2026 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

Относно: *Определяне на забранените места за пушене и използване на открит огън*

ЗАБРАНЯВАМ:

Пушенето и употребата на открит огън в сградата и на територията на училището.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" БОТЕВГРАД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Към заповед № 107 /29.09.2026 г.

Запознати със заповедта:

1. Милена Николова - .....
2. Анна Николова - .....
3. Екатерина Николова .....
4. Иванка Муканска - .....
5. Димитрина Джуранова - .....
6. Диана Велчева - .....
7. Геновева Йотова - .....
8. Петя Христова - .....
9. Камелия Лакова - .....
10. Цветомира Пеева - .....
11. Янита Димитрова - .....
12. Нели Дакова - .....
13. Илиана Първанова - .....
14. Маргарита Георгиева - .....
15. Кръстина Тодорова - .....
16. Мария Денкинска - .....
17. Снежана Димитрова - .....
18. Поля Николова - .....
19. Наташа Орманджиева - .....
20. Мариета Христова - .....
21. Владимир Стефанов - .....
22. Габриела Петкова- .....
23. Васил Павлов - .....
24. Цветелина Тончева- .....
25. Ивелина Димитрова - .....
26. Венетка Паунова - .....
27. Емилия Бачева - .....
28. Даниела Начева - .....
29. Петя Маринова - .....
30. Николай Миков - .....
31. Анита Йорданова - .....
32. Петър Иванов - .....
33. Йорданка Пешинска - .....
34. Калинка Симеонова - .....
35. Красимира Георгиева - .....
36. Петя Илиева - .....

Станьо Станев- .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
2140 Ботевград, ул. “Д-р Лорин Атанасов” №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
2140 Ботевград, ул. “Д-р Лорин Атанасов” №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

ЗАПОВЕД
№ 108 / 29.09.2026 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

Относно: *Определяне на реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения*

I. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Директорът на училището да проверява ежегодно изправността на отоплителните уреди и съоръжения през периода 01.10 до 20.10 за съответната календарна година. Констатираните нередности да се отстраняват от компетентни лица. В експлоатация се допускат само изправни отоплителни уреди .

2. Отоплението в обекта де се извършва централизирано от изградено котелно помещение работещо с природен газ . По изключение при температура по – ниска от 18 градуса по Целзий в работните помещения разрешавам ползването на електрически отоплителни уреди за създаване на нормални условия за работа.

3. При необходимост от поставяне на алтернативни отоплителни уреди, предварително да се съгласува с РСПБЗН – Ботевград. Ако те са електрически, да се изготви протокол за годността на ел инсталацията, която ще се ползва за целта.

4. Забранявам при централно отопление :

4.1. Извършване на дейности в котелното, които не са свързани с отоплителната инсталация

4.2. Изтичане на гориво от хранителната инсталация .

4.3. Подаване на гориво при изгасени и неизстинали котли.

4.4. Запалване на горелката без предварително продухване.

4.5. Работа с неизправна автоматика и КИП .

За неизпълнение на Заповедта ще бъде наложена административно-наказателна отговорност

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
Ботевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Към заповед № 108 /29.09.2026 г.

Запознати със заповедта:

1. Милена Николова - .....
2. Анна Николова - .....
3. Екатерина Николова .....
4. Иванка Муканска - .....
5. Димитрина Джуранова - .....
6. Диана Велчева - .....
7. Геновева Йотова - .....
8. Петя Христова - .....
9. Камелия Лакова - .....
10. Цветомира Пеева - .....
11. Янита Димитрова - .....
12. Нели Дакова - .....
13. Илиана Първанова - .....
14. Маргарита Георгиева - .....
15. Кръстина Тодорова - .....
16. Мария Денкинска - .....
17. Снежана Димитрова - .....
18. Поля Николова - .....
19. Наташа Орманджиева - .....
20. Мариета Христова - .....
21. Владимир Стефанов - .....
22. Габриела Петкова- .....
23. Васил Павлов - .....
24. Цветелина Тончева- .....
25. Ивелина Димитрова - .....
26. Венетка Паунова - .....
27. Емилия Бачева - .....
28. Даниела Начева - .....
29. Петя Маринова - .....
30. Николай Миков - .....
31. Анита Йорданова - .....
32. Петър Иванов - .....
33. Йорданка Пешинска - .....
34. Калинка Симеонова - .....
35. Красимира Георгиева - .....
36. Петя Илиева - .....

Станьо Станев- .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

ЗАПОВЕД
№ 109 / 29.09.2026 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарн безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.),

Относно: *Определяне на реда за извършване на огневи работи*

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Огневи работи са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане н метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни машини инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на битуми, смоли и други подобни, употребата на твърдо, течно и газообразно гориво.

2. В обекта не се предвиждат постоянни места за извършване на огневи работи.

3. Огневите работи да се извършват в съответствие с глава пета „Изисквания за осигуряван на пожарната безопасност при извършване на огневи работи" на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 за ПНПБЕО.

4. При извършване на огневи работи на временни места в обекта, да се предприемат следни мерки:

4.1. При необходимост огневите работи да се извършват след наличие на акт за извършва на огневи работи на временни места, съгласно приложение № 8 към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8121 647/ 01.10.2014 г. за ПНПБЕО. Актът да се регистрира и съхранява в дневник (приложение № 9 к чл. 68, ал. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО). Дневникът да се води от:

Петър Иванов Иванов – пазач.

4.1.1. В акта да се определя ръководителят на огневите работи и лицата за изпълнение дейностите за всеки отделен случай. Актът за извършване на огневи работи на временни места да издава за срок до три дни. При промяна на условията, при които е издаден акта, да се издава но съобразно настъпилите изменения.

4.1.2. При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове, лице което издава акта, да организира вземането на проба за анализ на средата на всеки два ча Необходимите измервания да се извършват от акредитирани за целта лица. Резултатите от анализа се отразяват в протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата (приложение № 10 к чл. 70, ал. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО), които да се съхраняват ка неразделна част от акта за извършване на огневи работи.

4.1.3. Места, където ще се извършват огневи работи, да се почистват предварително от гори материали, суха растителност и други растителни остатъци в радиус не по-малък от дадения приложение № 11 към чл. 75, ал. 1 от от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

4.1.3.1. При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията да увеличават 1,5 пъти.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

4.1.3.2. Когато горимите материали и конструкции не може да бъдат отстранени, те да се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от продукти с клас по реакция на огън най-малко А2 с височина най-малко 1,8 m.

4.1.4. Резервоарите, цистерните, тръбопроводите, апаратите и др., използвани за леснозапалими течности, горими течности и горими газове, на които ще се извършват огневи работи да се изключват (изолират) от съседните инсталации и съоръжения. Всички люкове, контролни и други отвори на заваряваните резервоари, съдове и други по време на огневи работи да са отворени и в тях да се поддържа постоянна вентилация така, че да не се допуска образуването на експлозивоопасна среда.

4.2. По време на работа, изпълнителите на огневи работи:

4.2.1. да не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху горими конструкции и материали.

4.2.2. да следят за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи.

4.2.3. да преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е издаден актът за извършване на огневи работи. Повторно започване на работата се допуска след осигуряване на условията за безопасност.

4.2.4. да изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи при възникване на запалване или пожар.

4.2.5. да съобщават незабавно на телефон 112 при възникване на запалване или пожар и да предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им.

4.3. След приключване на работа:

4.3.1. Работещите, извършващи огневи работи, да уведомяват отговорника по пожарна безопасност.

4.3.2. Ръководителят и изпълнителят на огневите работи да проверяват работните места за осигуряване на пожарна безопасност, като обръщат внимание на района около и под мястото на огневите работи. Резултатите от проверката да се регистрират в акта по т. 4.1.

4.3.3. Временните места, на които се извършват огневи работи, да се наблюдават в продължение на не по-малко от 3 часа след приключването им. Лицето, което извършва наблюдението, да се назначава от издалия акта или от ръководителя на огневите работи срещу подпис, като името му да се вписва в т. 8 от приложение № 8 към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

5. Постоянните места за извършване на огневи работи да се оборудват с пожаротехнически средства, съгласно т. I.34 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (за всяко обособено място - 1 бр. прахов пожарогасител 6 kg с клас на праха АВС, 1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас В и 1 бр. противопожарно одеяло тежък тип с размери не по-малки от 1,5x1,5 m), а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива. (Ако се предвиждат такива места)

6. Временните места за извършване на огневи работи да се оборудват с пожаротехнически средства, съгласно т. I.35 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (за всяко обособено място - 1 бр. прахов пожарогасител 12 kg с клас на праха АВС, 1 бр. пожарогасител водна основа с вместимост 9 l за пожари клас В и 1 бр. противопожарно одеяло тежък тип с размери не по-малки от 1,5x1,5 m), а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива.

7. Огневите работи да започват след проверка от ръководителя на огневите работи за изпълнение на мероприятията за осигуряване на пожарна безопасност, което да се удостоверява с акта за извършване на огневи работи.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8. За извършване на огневи работи, отговорникът по пожарна безопасност да допуска до работа само предварително инструктирани за случая и по установения ред, правоспособни лица (съгласно Наредба № 7 от 2002 г. на Министерството на образованието и науката за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, Обн. ДВ, бр. 100 от 2002 г.).

9. Преносимата или подвижната електрозаваръчна уредба да се присъединява към стационарната електрическа мрежа чрез комутационни защитни апарати с щепселни или разглобяеми контактни връзки, изключващи възможността за искрене и нагряване.

10. Електрическите проводници, които свързват заваръчния апарат със стационарната електрическа мрежа, да се защитават срещу действието на висока температура и срещу механични въздействия.

11. Работните площадки за извършване на електрозаваръчни дейности на височина над пода на помещението (терена) да се изработват от негорими конструкции и покрития.

12. Не се допуска извършване на огневи работи:

12.1. Преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта по т. 4.1.

12.2. При неизправни заваръчни уредби и съоръжения и такива, чието съответствие не е оценено и удостоверено в съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

12.3. При електрозаваръчни дейности - когато захранващата с електрически ток стационарна мрежа не е осигурена със съответната защита - автоматично изключване на захранването, или когато са извършени промени, с които се нарушава ефективната работа на защитата.

12.4. Когато в процеса на работа е възможно образуване на експлозивоопасни концентрации на пари, газове или горими прахове.

12.5. Когато изпълнителите не притежават правоспособност за съответния вид заваряване.

12.6. Когато не са осигурени изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" БОТЕВГРАД

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Ботевград

Запозната със заповедта :
Димитрина Джуранова .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 8
към чл. 68, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО

АКТ

за извършване на огневи работи на временни места

1. Място на работата: .....

(цех, помещение, съоръжение и т.н.)

2. Характер на работата: .....

(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)

3. Определям ръководител на огневите работи:

.....

(име, презиме, фамилия) (длъжност)

4. Определям изпълнител на огневата работа:

.....

.....

(име, презиме, фамилия) (търговец, учреждение, организация, адрес)

5. С бригада от: А) .....

Б) .....

В) .....

6. Актът е валиден от ..... часа на ..... 20... г. до ..... часа на ..... 20... г.

7. Мероприятия, които следва да се извършат, за осигуряване на безопасното извършване на огневите работи:

а) преди работа:

1.....

2.....

3. .....

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

б) по време на работа:

1. .....

2. .....

3. .....

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

в) след работа:

1. .....

2. .....

3. .....

(попълва се от ръководителя на огневите работи)

г) допълнителни противопожарни мероприятия:

1. .....

2. .....

3. .....

4.....

(попълва се от издалия акта)

8. Лицето, определено да наблюдава огневите работи:

.....

(име, фамилия) (подпис)

Актът е издаден на ..... 20... г. в ..... часа във връзка с чл. 68, ал. 1.

Издал акта: ....

(име, презиме и фамилия) (подпис)

9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите работи: 20.. г. в ..... часа.

....

(име, презиме и фамилия на ръководителя на огневите работи) (подпис)

Извършена проверка за осигуряване на ПБ след приключване на огневите работи: .....
20… г. в ..... часа.

Изпълнител на огневите работи:

....

(име, фамилия) (подпис)

Ръководител на огневите работи:

....

(име, фамилия) (подпис)

Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя на огневите работи и за собственика (ръководителя) на обекта.

Приложение № 9
към чл. 68, ал. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО

ДНЕВНИК

за регистриране на огневи работи в .....

(наименование на обекта)

Акт №, дата, година	Място на огневите работи (цех, апарат, вместимост, инсталация и др.)	Дата и час на огневите работи (от ..... ч. до ..... ч. на ... 20.. г.)	Издал акта за извършване на огневи работи (длъжност, име, фамилия)	Ръководител на огневите работи (длъжност, име, фамилия, подпис)	Регистрирал акта (име, фамилия, подпис; длъжностно лице, извършващо дейността по ПБ)

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
2140 Ботевград, ул. "Д-р Адриян Атанасов" №8, тел:0723/66 902
e-mail:ou_kiril_metodii@abv

ЗАПОВЕД
№ 110 /29.09.2026 г.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 10, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. з
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, б
89 от 2014 г.),

Относно: *Определяне на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контро
за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност*

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Димитрина Иванова Джуранова – старши учител начален етап на основно образовани
за отговорник по пожарна безопасност в обект ОУ „Св. св. Кирил и Методий".

1. Възлагам на лицето следните задачи:

1.1. Да координира дейността по осигуряване на пожарна безопасност с представителите н
Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) – гр. Ботевград.

1.2. Да съхранява на обекта досието по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. з
ПНПБЕО.

1.3. Да подготвя и ми представя за подпис актуализирани проекти на документи, съгласно ч
9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, при настъпване на промяна на условията, пр
които са издадени същите документи.

1.4. Да осигури изпълнението и ми докладва за нарушения на издадените от мен съгласно ч
9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО документи, регламентиращи организацията з
осигуряване на пожарната безопасност.

1.5. Да разяснява задълженията на работещите, учащите, ползвателите и наемателите
училището, във връзка с издадените организационни документи по осигуряване на пожарн
безопасност.

1.6. Да организира провеждането на учебни евакуации съгласно чл. 11 от Наредба № 8121
647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

1.7. При установяване на факти и обстоятелства, имащи отношение към осигуряването н
пожарната безопасност, да ми докладва своевременно с цел предприемане на съответните мерки

2. В случаи на отпуск или командировка, лицето по т. I да се замества от: Анита Йорданова
ЗАС.

II. Петър Иванов Иванов – пазач за лице, което да извършва ежедневно поддържане
обслужване на пожарогасителите.

2.1. Да следи за наличието на необходимия брой пожарогасители (съгласно действащит
нормативни изисквания), да осъществява контрол на пожарогасителите, както и да организир
периодично извършване от компетентни лица на техническо обслужване, презареждане и/ил
хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.2. Да следи дали пожарните кранове в обекта са:

2.2.1. Разположени на обозначените места.

2.2.2. С осигурен безпрепятствен достъп до тях.

2.2.3. Без видими повреди, корозия или течове.

2.3.Писмено да ме уведомява за всяка констатирана неизправност на пожарните кранове.

2.4. Да уведомява незабавно РСПБЗН – гр. Ботевград при извършване на ремонтни работи и/или възникване на неизправности и повреди, възпрепятстващи нормалната работа на сградната водопроводна инсталация за пожарогасене.

2.5. Да извършва възложените му задължения при спазване на реда, регламентиран в издадената от мен заповед на основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

2.6. При установяване на факти и обстоятелства, имащи отношение към осигуряването на пожарната безопасност, да ми докладва своевременно с цел предприемане на съответните мерки

3. В случаи на отпуск или командировка, лицето по т. I да се замества от:

Станьо Стефанов Станев – общ работник, поддръжка.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал за сведение и лицата по заповедта за организация и изпълнение.

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
Директор
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
Ботевград

Към заповед № 110 /29.09.2026 г.

Запознати със заповедта:

1. Милена Николова - .....
2. Анна Николова - .....
3. Екатерина Николова .....
4. Иванка Муканска - .....
5. Димитрина Джуранова - .....
6. Диана Велчева - .....
7. Геновева Йотова - .....
8. Петя Христова - .....
9. Камелия Лакова - .....
10. Цветомира Пеева - .....
11. Янита Димитрова - .....
12. Нели Дакова - .....
13. Илиана Първанова - .....
14. Маргарита Георгиева - .....
15. Кръстина Тодорова - .....
16. Мария Денкинска - .....
17. Снежана Димитрова - .....
18. Поля Николова - .....
19. Наташа Орманджиева - .....
20. Мариета Христова - .....
21. Владимир Стефанов - .....
22. Габриела Петкова- .....
23. Васил Павлов - .....
24. Цветелина Тончева- .....
25. Ивелина Димитрова - .....
26. Венетка Паунова - .....
27. Емилия Бачева - .....
28. Даниела Начева - .....
29. Петя Маринова - .....
30. Николай Миков - .....
31. Анита Йорданова - .....
32. Петър Иванов - .....
33. Йорданка Пешинска - .....
34. Калинка Симеонова - .....
35. Красимира Георгиева - .....
36. Петя Илиева - Станьо Станев- .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕДЕНА УЧЕБНА ЕВАКУАЦИЯ

Забележка: В този раздел от досието се съхраняват протоколи за проведена учебна евакуация.

Примерен образец

ПРОТОКОЛ

за проведена учебна евакуация

Днес……. г. се проведе учебна евакуация в обект:……..……..…. адрес:…….…….. Сигналът за пожар беше подаден чрез ……..…… в …… часа, като всички пребиваващи успяха да напуснат помещенията за ……(мин.).

Учебната евакуация приключи в …… часа, след което се проведе разбор за действията на отговорниците по плана и персонала.

Дата: …… г.
гр…….

Отговорник по ПБ:
.....